


INDICE :

ALIMENTATION
VENTILATEUR
FAN
SUPPLY

230/1/50

Matériel à la charge du client,
Montage Carrier en option
Material at the
the customer's responsibility,
Carrier's mounting option

PR

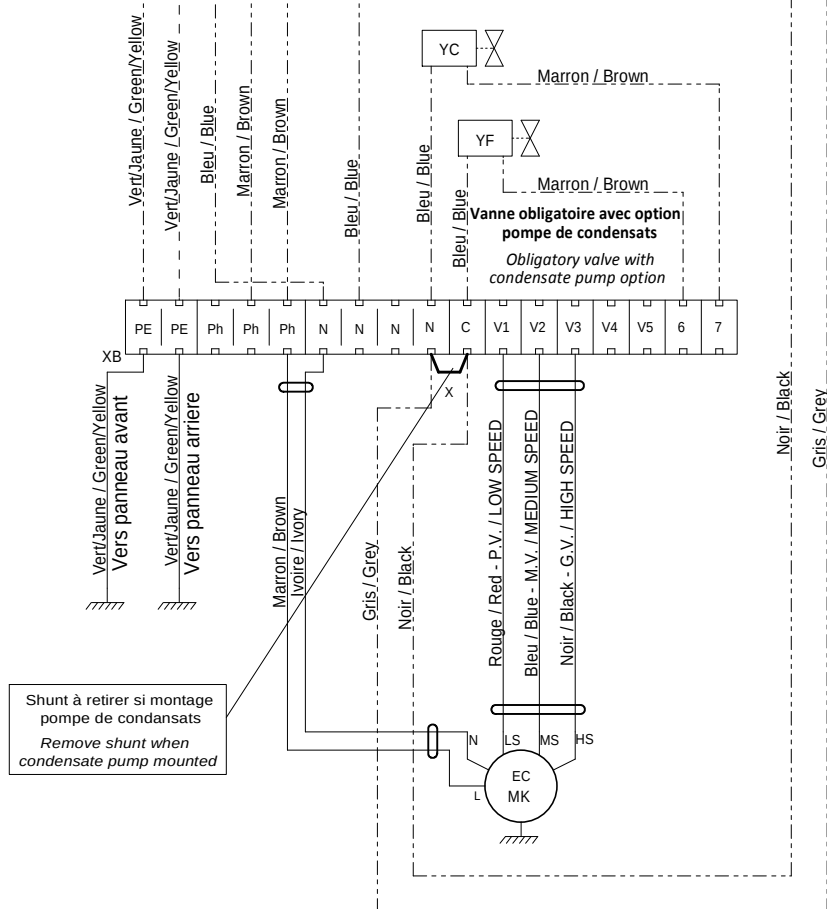

Shunt à retirer si montage
pompe de condensats
Remove shunt when
condensate pump mounted

LEGENDE

LEGEND

BC	Thermostat change-over Change-over thermostat
MK	Ventilateur de traitement d'air Air handling fan
PR	Bloc pompe Pump module
Q	Sectionneur à fusible Fused isolator
X	Shunt Shunt
XB	Bornier de raccordement Connection block
YC	Electrovanne eau chaude Hot water motorized valve
YF	Electrovanne eau froide Cold water motorized valve

	Matériel à la charge du client Material to be paid by the client
	Raccordement client Client's wiring
	Raccordement client si composant livré séparément Client's wiring if separately delivered component
	Raccordement deuxième résistance Second connection heater
	Câble multiconducteur Multi conductor wiring
	Masse Ground

Valves 24 V:
servo-motor mounted
but NOT WIRED

Vannes 24 V:
servo-moteur monté
mais NON CABLE

**MOTEUR BRUSHLESS
TOR**

Folio 2/3

DESSINE :	CARRY				
N° OMT :					
DATE DE CREATION :	23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR



DESIGNATION :

4 TUBES

APPAREIL : 42N

AFFAIRE :

CLIENT :

CODE PLAN :

7572012

INDICE :

00


REGULATION SUR L'EAU
REGULATION ON WATER

Vitesses / Speed	
HEE	Autre / Other
PV = V1 MV = V2 GV = V3	Voir sélection client <i>See customer selection</i>

NOTA : La liaison du contact de fenêtre doit être Très Basse Tension de Sécurité.

NOTE : The window contact link must be SELV.

33TZ Mural
Wall 33TZ

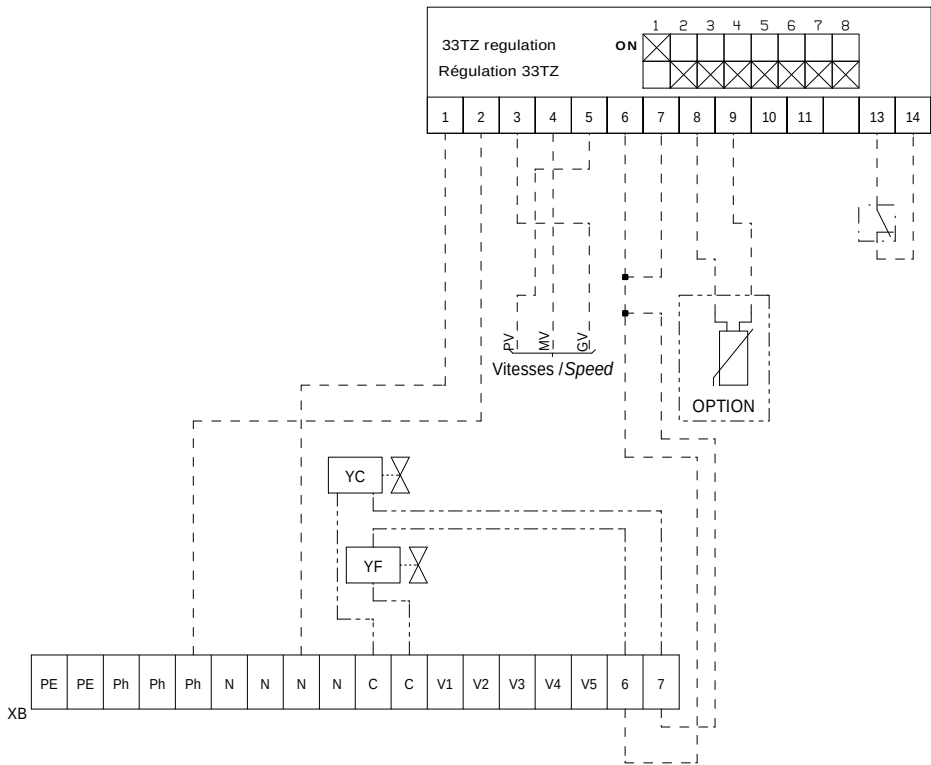

Folio 3/3

DESSINE : CARRY				
N° OMT :				
DATE DE CREATION : 23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR



DESIGNATION :

4 TUBES

APPAREIL : 42N

AFFAIRE :

CLIENT :

CODE PLAN :

INDICE :

7572012

00