


ALIMENTATION
VENTILATEUR
FAN
SUPPLY

230/1/50-60Hz

Matériel à la charge du client.
Material at the
the customer's responsibility.

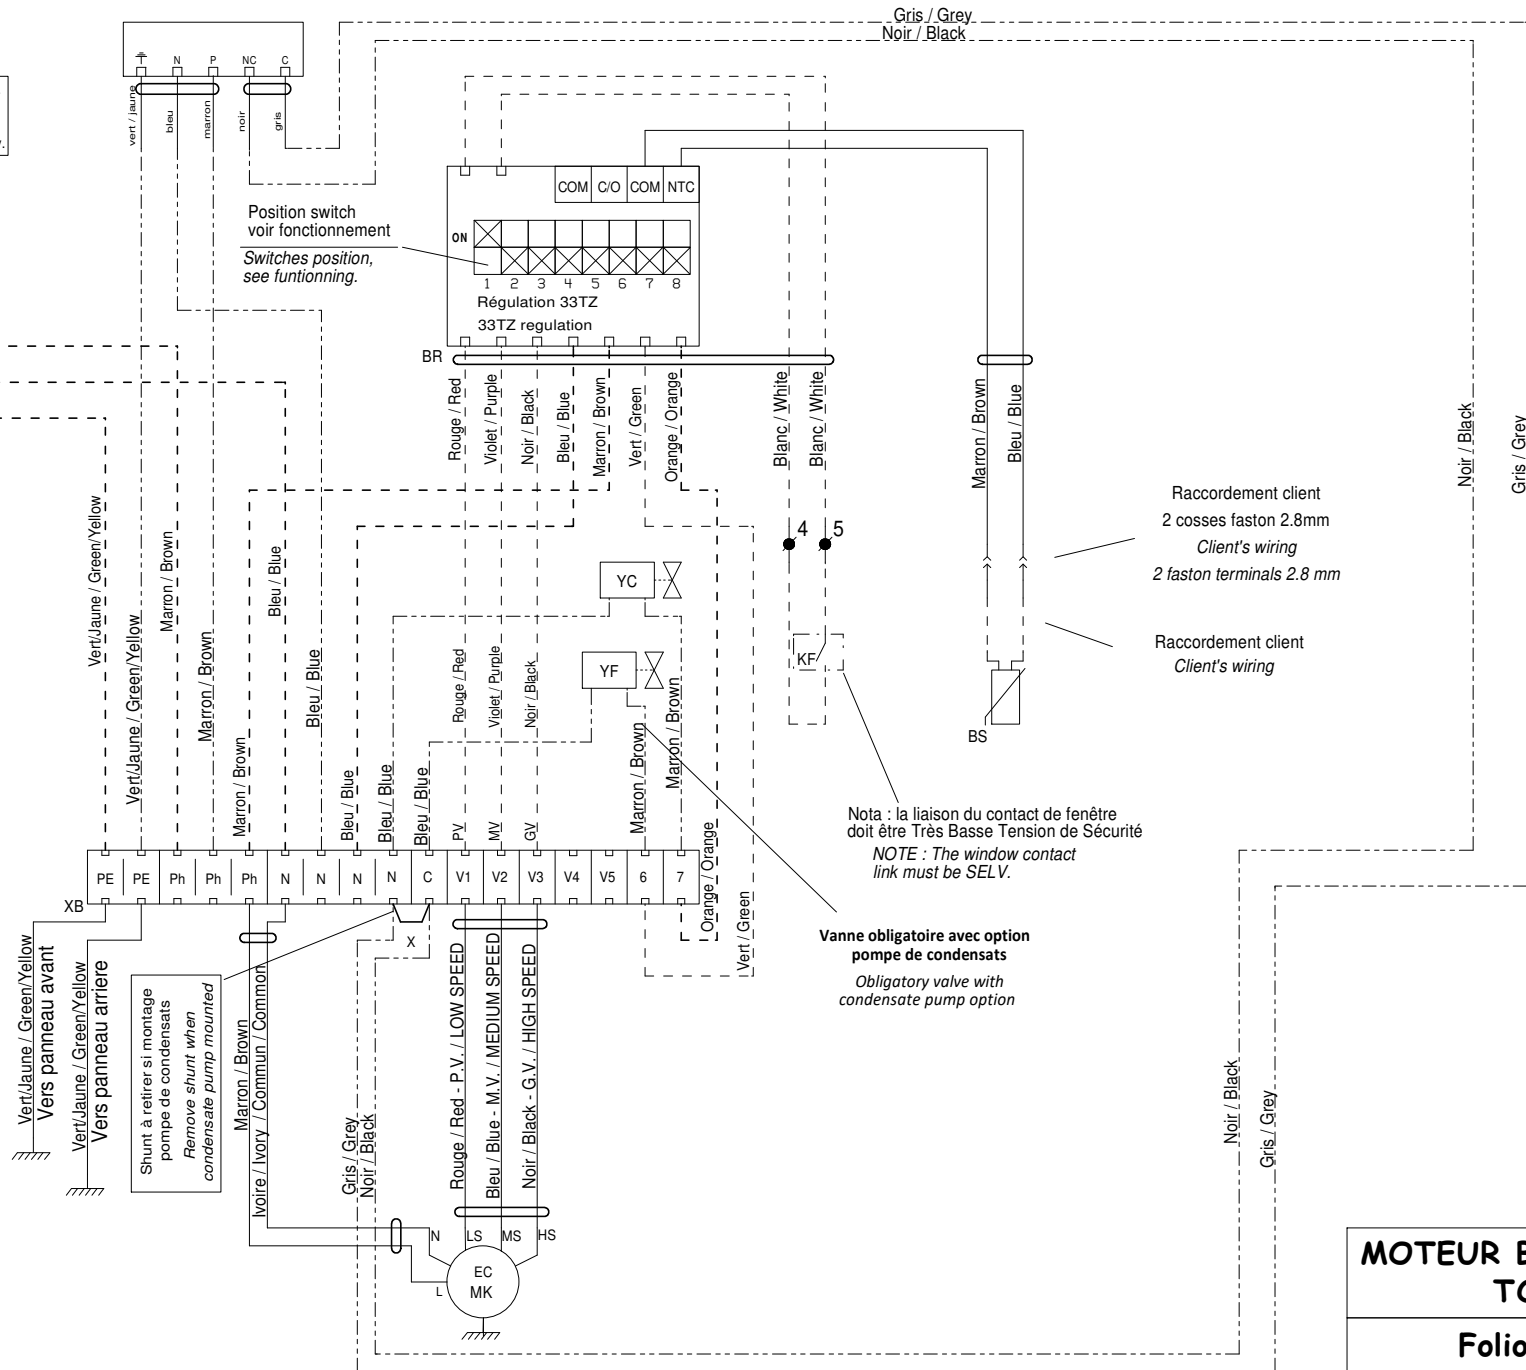

**MOTEUR BRUSHLESS
TOR**

Folio 2/2

DESSINE :	B. CARRY				
N° OMT :	50411				
DATE DE CREATION :	01	15/09/2020	OMT 52017 - Supprime connecteur - Ajoute deux bornes - Ajoute rallonge pour sonde reprise	F. JULLIARD	
23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR	



DESIGNATION :

4 TUBES
REGULATEUR 33TZ

APPAREIL : 42NC - 42NR

AFFAIRE :

CLIENT :

CODE PLAN :

7572016

INDICE :

01

FRANCAIS					ENGLISH					ITALIAN					SPANISH					GERMAN				
BS	Sonde de temperature de reprise				BS	Return temperature sensor				BS	Sensore di temperatura di ritorno				BS	Sensor de temperatura de retorno				BS	Rücklauftemperatursensor			
BR	Terminal utilisateur / Regulateur				BR	User terminal / Regulator				BR	Terminale utente / Regolatore				BR	Terminal de usuario / Regulator				BR	Benutzerstation / Regler			
Cd	Condensateur				Cd	Capacitor				Cd	Condensator				Cd	VentiladCondensador				Cd	Kondensator			
KF	Contact de fenêtre				KF	Window contact				KF	Contatto finestra				KF	Contacto de ventana				KF	Fensterkontakt			
MK	Ventilateur de traitement d'air				MK	Air handling fan				MK	Ventilatore di trattamento aria				MK	Ventilador de tratamiento de aire				MK	Lüftungsventilator			
PR	Bloc pompe				PR	Pumpenblock				PR	Blocco pompa				PR	Bloque de bomba				PR	Pumpenblock			
Q	Sectionneur à fusible				Q	Fuse disconnect switch				Q	Interruttore sezionatore di fusibili				Q	Interruptor de desconexión de fusible				Q	Sicherungs-Trennschalter			
XB	Bornier de raccordement				XB	Terminal block connection				XB	Morsettiera				XB	Conexión del bloque de terminales				XB	Anschlussklemmenanschluss			
X	Shunt				X	Shunt				X	Shunt				X	Shunt				X	Shunt			
YF	Electrovanne eau froide				YF	Cold water solenoid valve				YF	Electrovalvo acqua fredda				YF	Electrovalvula de agua caliente				YF	Warmwasser-Magnetventil			
YC	Electrovanne eau chaude				YC	Hot watersolenoid valve				YC	Electrovalvo acqua calda				YC	Electrovalvula de agua fria				YC	Kaltwasser-Magnetventil			
	Borne de raccordement					Connection terminal					Morsetto di collegamento					Borne de conexión					Anschlussklemme			
	Shunt					Shunt					Shunt					Shunt					Shunt			
	Matériel à la charge du client					Material to be paid for by the customer					Materiale a carico del cliente					Material a pagar por el cliente					Vom Kunden zu bezahlendes Material			
	Raccordement client					Customer connection					Collegamento con il cliente					Conexión con el cliente					Kundenanschluss			
	Raccordement client si composant livré séparément					Customer connection if the component is delivered separately					Collegamento con il cliente se il componente è consegnato separatamente					Conexión con el cliente wenn die komponente separat geliefert wird					Kundenanbindung Wenn die Komponente separat geliefert wird			
	Câble multiconducteur					Multicore cable					Cavo multipolare					Cable multinúcleo					Mehradriges Kabel			
	Masse					mass					Massa					Masa					Masse			
	Borne de terre					Ground terminal					Terminale di terra					Borne de tierra					Erdungsklemme			

DESSINE : B. CARRY					DESIGNATION : 4 TUBES REGULATEUR 33TZ APPAREIL : 42NC - 42NR	AFFAIRE :	
N° OMT : 50411						CLIENT :	
DATE DE CREATION : 23/10/2019	01	15/09/2020	OMT 52017 - Supprime connecteur - Ajoute deux bornes - Ajoute rallonge pour sonde reprise			CODE PLAN : 7572016	
	INDICE	DATE	MODIFICATION			INDICE : 01	
				F. JULLIARD			
				MODIFIE PAR			

4 TUBES
REGULATEUR 33TZ